



Laidiens: **12.12.2013., Nr. 243**

Oficiālās publikācijas Nr.: **2013/243.19**

Ministru kabineta noteikumi Nr.1387

Rīgā 2013.gada 3.decembrī (prot. Nr.64 26.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra noteikumos Nr.982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika"

*Izdoti saskaņā ar Aizsargjoslu likuma
59.panta pirmo daļu*

Izdarīt Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra noteikumos Nr.982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 195.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.2. kabeļlīnijām – trīs metrus platā joslā."

2. Papildināt noteikumus ar 3.¹, 3.², 3.³, 3.⁴, 3.⁵, 3.⁶, 3.⁷, 3.⁸, 3.⁹, 3.¹⁰ un 3.¹¹ punktu šādā redakcijā:

3.¹ Aizliegts audzēt kokus un krūmus elektrisko tīklu trasēs, kas atrodas uz meža zemes.

3.² Aizsargjoslā nocirstie koki, krūmi un zari ir zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja īpašums atbilstoši Civillikumā noteiktajam.

3.³ Ja zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs 15 dienu laikā pēc informēšanas par trases tīrīšanas darbu veikšanu nav paudis savu gribu rīkoties ar nocirstajiem krūmiem, elektrisko tīklu īpašnieks vai valdītājs ar tiem rīkojas pēc saviem ieskatiem (atstājot tos trasē vai sasmalcinot), uzturot trasi tādā stāvoklī, kas nodrošina elektrolīnijas drošu ekspluatāciju.

3.⁴ Ja kokus aizsargjoslā ārpus gaisvadu elektrolīnijas trases cērt zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, tas vismaz 15 dienas iepriekš par to informē elektrisko tīklu īpašnieku vai valdītāju, norādot tās zemes vienības kadastra apzīmējumu, kuras gaisvadu elektrolīnijas aizsargjoslā tiks cirsti koki, zemesgabala kadastra numuru un īpašnieka kontaktinformāciju. Elektrisko tīklu īpašnieks vai valdītājs, saņemot šādu informāciju, ja nepieciešams, organizē attiecīgo elektrolīniju atslēgumus bez maksas.

3.⁵ Ja saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 61.panta desmito un 10.¹ daļu kokus aizsargjoslā cērt elektrisko tīklu īpašnieks vai valdītājs:

3.⁵ 1. pirms Aizsargjoslu likuma 61.panta piektajā daļā noteikto potenciāli apdraudošo koku nociršanas tos iezīmē ar labi redzamām zīmēm;

3.⁵ 2. nozāģētos kokus, nebojājot kokmateriālu kvalitāti, atzaro un atstāj nesagarumotus elektrolīniju trases pēdējā metrā (gar trases malu), ja zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs un elektrisko tīklu īpašnieks vai valdītājs nav vienojušies citādi (5.pielikums);

3.⁵ 3. nebojā mežaudzes kokus, ko atstāj nenocirstus;

3.⁵ 4. kokus un krūmus zāģē tā, lai koku un krūmu celmi nebūtu augstāki par 10 cm;

3.⁵ 5. augošu koku zarus zāģē tā, lai nebojātu koka stumbra daļu;

3.⁵ 6. nozāģētos kokus, koku zarus un krūmus neatstāj iegāztus mežaudzē;

3.⁵ 7. zarus zāģē līdz ar stumbru, neatstājot nenozāģētus zaru stubņus;

3.⁵ 8. nozāģētos kokus neapkrauj ar zariem.

3.⁶ Īpaši aizsargājamu koku (dižkoku) zarus apzāģē kokkopis – arborists.

3.⁷ Elektrisko tīklu īpašnieks vai valdītājs, veicot plānveida Aizsargjoslu likuma 61.panta piektajā daļā minēto potenciāli apdraudošo koku ciršanu ārpus elektrolīnijas trases, par koku ciršanu un to turpmāko izmantošanu informē zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju, nosūtot īpašniekam (tiesiskajam valdītājam) informāciju par potenciāli apdraudošo koku ciršanu (5.pielikums), kā arī informē pašvaldību, kuras darbības teritorijā atrodas īpašums, kurā tiks cirsti potenciāli apdraudošie koki.

3.⁸ Zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam informācijas vēstulē norādītajā laikā, bet ne agrāk kā 15 dienu laikā pēc informācijas nosūtīšanas par potenciāli apdraudošo koku ciršanu jāierodas attiecīgajā zemes īpašumā, lai vienos par Aizsargjoslu likuma 61.pantā minēto potenciāli apdraudošo koku sagarumošanas vai izvietošanas (nokraušanas) kārtību. Elektrisko tīklu īpašnieks vai valdītājs un zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs var vienoties par citu ierašanās laiku un vietu vai citu šo noteikumu 5.pielikumā norādītās informācijas saskaņošanas veidu (telefoniski, elektroniski), zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam sazinoties ar elektrisko tīklu īpašnieku vai valdītāju pa informācijas vēstulē norādīto tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi.

3.⁹ Ja 30 dienu laikā pēc informācijas par potenciāli apdraudošo koku ciršanu nosūtīšanas no zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja nav saņemta atbilde par koku ciršanu, apstrādi un izvietošanu atbilstoši šo noteikumu 5.pielikumam vai viņš nav sniedzis 5.pielikumā norādīto informāciju, kokus atļauts nocirst bez saskaņošanas ar zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju.

3.¹⁰ Šajos noteikumos minētās informācijas vēstules tiek sūtītas uz personas deklarētās dzīvesvietas adresi, ja zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs nav rakstiski vienojies ar elektrotīklu īpašnieku vai valdītāju par citu adresi vai elektronisku saziņu.

3.¹¹ Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsludinātā ārkārtējā situācijā vai tad, ja koki uzkrītuši uz objekta vai noliekušies tā, ka tie vai to zari traucē objekta darbību, kokus cērt elektrisko tīklu īpašnieks vai valdītājs Meža likuma 12.panta trešās daļas 1. un 2.punktā noteiktajā kārtībā."

3. Svītrot 5.punktu.

4. Izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

"12. Elektrisko tīklu aizsargjoslas trasēs uztur kārtībā objekta īpašnieks vai valdītājs tādā stāvoklī, kas nodrošina objekta ekspluatāciju. Aizsargjoslas ārpus trases atbilstoši zemes lietojuma veidam uztur kārtībā zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs vai elektrisko tīklu īpašnieks vai valdītājs pēc savstarpējas rakstiskas vienošanās."

5. Papildināt 2.3.apakšnodaļu ar 13.¹ punktu šādā redakcijā:

"13.¹ Elektrisko tīklu īpašnieks vai valdītājs slēdz savstarpējās sadarbības līgumu ar AS "Latvijas valsts meži". Līgumā paredz informācijas apmaiņas un veicamo darbu saskaņošanas kārtību."

6. Izteikt 1.pielikuma 1.punktu šādā redakcijā:

"1. Informatīvās zīmes aizsargjoslu apzīmēšanai gar gaisvadu elektrolīnijām, kuras atbilst šādiem nosacījumiem (piemēri):

1.1. elektrolīnijas spriegums – 20 kV, elektrolīnija atrodas neapdzīvotā vietā, elektrolīnijas vadu attālums no zemes (h) ir 6 m, aizsargjoslas platums – 6,5 m uz katru pusi no līnijas vertikālās ass (1.attēls);

1.2. elektrolīnijas spriegums – 0,4–20 kV, elektrolīnija atrodas neapdzīvotā un neapbūvētā vietā, elektrolīnijas vadu attālums no zemes (h) ir 6 m, aizsargjoslas platums – 6,5 m uz katru pusi no līnijas vertikālās ass (1.¹ attēls);


1.3. elektrolīnijas spriegums – 6–20 kV, elektrolīnija atrodas neapdzīvotā vietā mežā, elektrolīnijas vadu attālums no zemes (h) ir 6 m, aizsargjoslas platums – 30 m uz katru pusi no līnijas vertikālās ass (1.² attēls);

1.4. elektrolīnijas spriegums – 0,4 kV, elektrolīnija atrodas apdzīvotā vietā – pilsētā, ciemā, ražošanas teritorijā, mājas pagalmā, elektrolīnijas vadu attālums no zemes (h) ir 6 m, aizsargjoslas platums – 2,5 m uz katru pusi no līnijas vertikālās ass (1.³ attēls);

1.5. elektrolīnijas spriegums – 6–20 kV, elektrolīnija atrodas apdzīvotā vietā – pilsētā, ciemā, ražošanas teritorijā, mājas pagalmā, elektrolīnijas vadu attālums no zemes (h) ir 7 m, aizsargjoslas platums – 2,5 m uz katru pusi no līnijas vertikālās ass (1.⁴ attēls)."

7. Papildināt 1.pielikumu ar 1.¹, 1.², 1.³ un 1.⁴ attēlu šādā redakcijā:

"

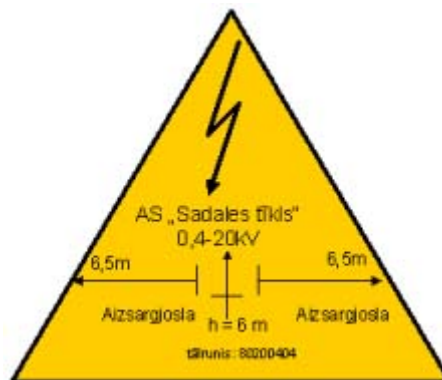

1.¹ attēls

